






【图1】

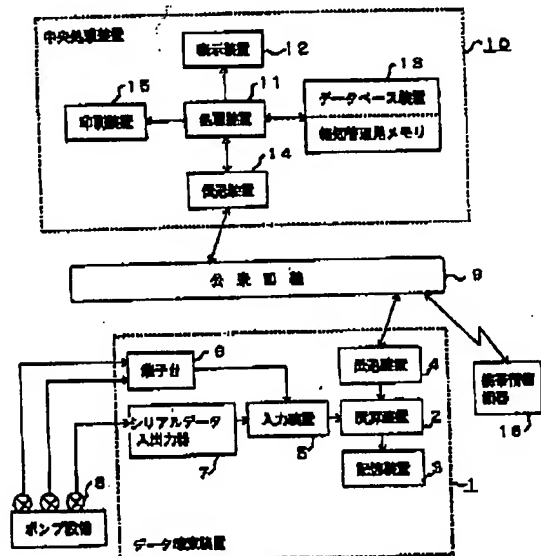

【图 2】

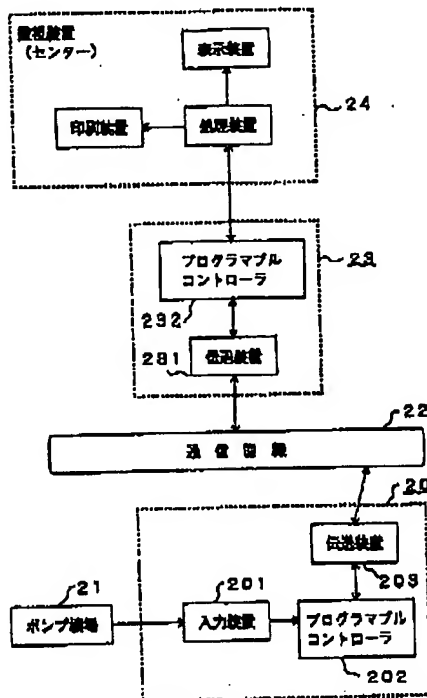

【图 3】

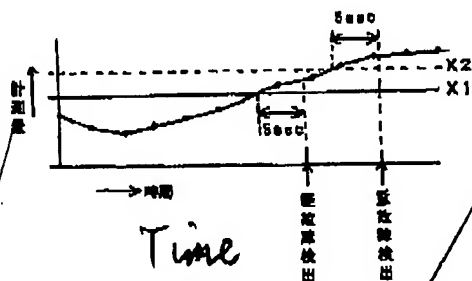

## Measurement

detect  
abnormal

【圖 5】

時刻	使用項目	量/価	状態
10:43	給排水用	量減算	発生

時刻	源頭機器	状態
10:43	吐出ゲート	開

時刻	内水位	外水位	主ポンプ運転時間	ポンプ排水量	...	発電電力
1:00	X.XXm	X.XXm	XX分	X.XXm <sup>3</sup>		XXkw
2:00						
24:00						
累計						
最高						
最低						
平均						

# Exhibit A